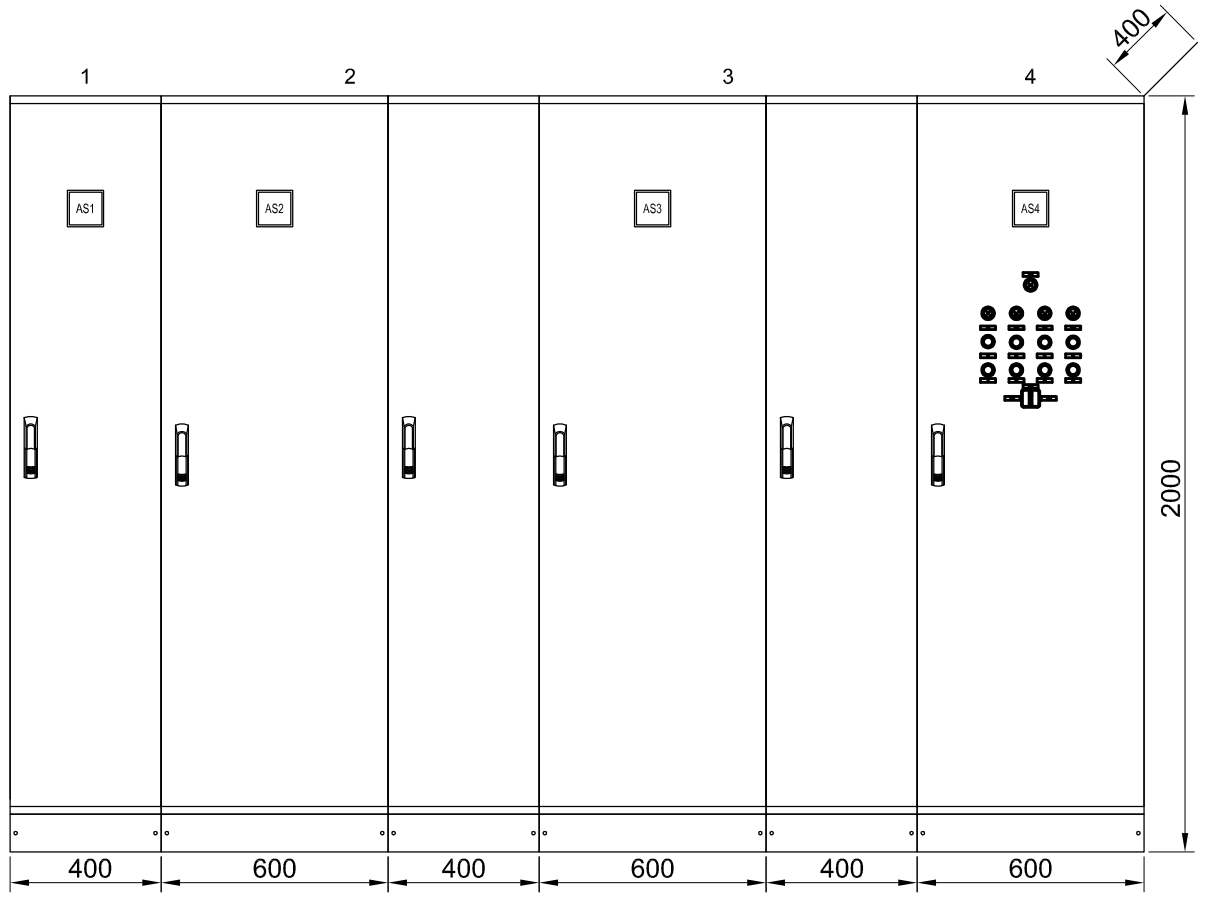

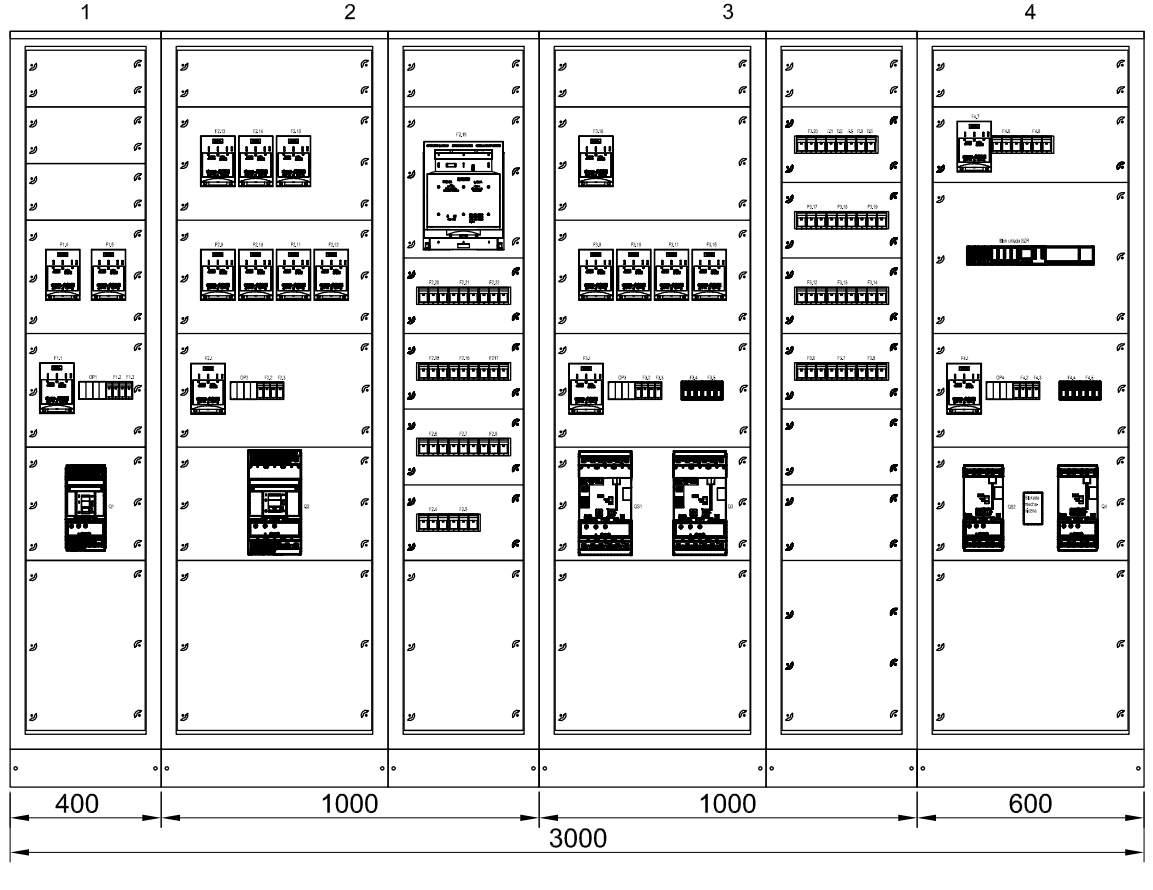

Typ	Opis	Jedn. m.	Liczba	Producent
BH630NE305	Blok wyłącznika 36 kA	szt.	3	OEZ
SE-BH-0630-DTV3	Zabezpieczenie, charakterystyka dystrybucyjna D, In 630 A, ustawienie Ir 250 - 630 A, dla BH630	szt.	1	OEZ
SE-BH-0400-DTV3	Zabezpieczenie, charakterystyka dystrybucyjna D, In 400 A, ustawienie Ir 160 - 400 A, dla BH630	szt.	2	OEZ
MP-BH-X230	Napęd silnikowy 230Va.c./220d.c. do BH	szt.	2	OEZ
SV-BHD-X230	Wyzwalacz napięciowy wzrostowy	szt.	6	OEZ
PS-BHD-0100	Styk rozwierny	szt.	4	OEZ
PS-BHD-1100	Styki podwójne zwierny + rozwierny	szt.	4	OEZ
OD-BHD-KON2	Elementy wyposażenia, złączka napędu silnikowego do BD/BH	szt.	4	OEZ
OD-BHD-KT01	Osłona przycisku napędu silnikowego	szt.	4	OEZ
BD250NE305	Blok wyłącznika 36 kA	szt.	3	OEZ
SE-BD-0160-DTV3	Zabezpieczenie, charakterystyka dystrybucyjna D, In 160 A, ustawienie Ir 63 - 160 A, dla BD250	szt.	2	OEZ
SE-BD-0160-MTV8	Zabezpiczenie, charakterystyka silnikowa M, In 160, ustawienie Ir 63 - 160 A, dla BD250	szt.	1	OEZ
MP-BD-X230	Napęd silnikowy 230Va.c./220d.c., do BD	szt.	2	OEZ
MB-BD-PV05	Blokada ciegnowa dla 2 wyłączników BD	szt.	1	OEZ
SZR-APB-SL	Układ SZR ze sterownikiem PLC do czterech wyłączników kompaktowych MODEION	szt.	1	SLAVITECH
PO I 4 280V/12,5kA	Ochronnik przepięciowy T1+T2+T3	szt.	3	KIWA
FH2-3A/F	Rozłącznik 3-biegunowy 400A, do wkł.02, tabl. zaciski śrubowe M10	szt.	1	OEZ
PN2 315AgG	Wkładka bezpiecznikowa, Un 500 Va.c./250 Vd.c., size 2, gG - ochrona kabli i przewodów, Cd/Pb free	szt.	3	OEZ
FH000-3A/T	Rozłącznik.3-biegunowy 160A, do wkł.00C, tabl.	szt.	19	OEZ
PN000 160AgG	Wkładka bezpiecznikowa,Un 400 Va.c./250 Vd.c., size 000, gG - ochrona kabli i przewodów, Cd/Pb fre	szt.	12	OEZ
PN000 100AgG	Wkładka bezpiecznikowa, Un 500 Va.c./250 Vd.c., size 000, gG - ochrona kabli i przewodów, Cd/Pb fre	szt.	3	OEZ
PN000 80AgG	Wkładka bezpiecznikowa, Un 500 Va.c./250 Vd.c., size 000, gG - ochrona kabli i przewodów, Cd/Pb fre	szt.	3	OEZ
PN000 63AgG	Wkładka bezpiecznikowa, Un 500 Va.c./250 Vd.c., size 000, gG - ochrona kabli i przewodów, Cd/Pb fre	szt.	6	OEZ
OPV14S-3	Rozłącznik bezpiecznikowy do wkł. cylindrycznych 14x51 3-biegunowy	szt.	23	OEZ
PV14 63A gG	Wkładka topikowa cylindryczna 14x51 gG	szt.	12	OEZ
PV14 50A gG	Wkładka topikowa cylindryczna 14x51 gG	szt.	3	OEZ
PV14 32A gG	Wkładka topikowa cylindryczna 14x51 gG	szt.	15	OEZ
OPV14S-1	Rozłącznik bezpiecznikowy do wkł.14x51 1-biegunowy	szt.	5	OEZ
PV14 50A gG	Wkładka topikowa cylindryczna 14x51 gG	szt.	5	OEZ
OPV10S-3	rozłącznik bezpiecznikowy do wkł.10x38 3-biegunowy	szt.	8	OEZ
OPV10S-1	Rozłącznik bezpiecznikowy do wkł.10x38 1-biegunowy	szt.	4	OEZ
PV10 6A gG	Wkładka topikowa cylindryczna 10x38 gG	szt.	28	OEZ
ISN 1	Przekładnik prądowy 600/5 A/A kl. 1	szt.	6	POLCONTACT
ELA 1	Przekładnik prądowy 100/5 A/A kl. 1	szt.	6	POLCONTACT
PF-431	Automatyczny przełącznik faz	szt.	1	F&F
DMM-4T	Trójfazowy wielofunkcyjny cyfrowy wskaźnik wartości parametrów sieci	szt.	4	F&F
STH-O-4/4	Szafa kompletna, 1900x400x400, IP 42	szt.	3	
STH-O-6/4	Szafa kompletna, 1900x600x400, IP42	szt.	3	

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE

ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BULZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA
tel.: +48 603404203; fax: +48 22 2442890; e-mail: poczta@elb.waw.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania:	Wykonania projektu budowlanego dla rozbudowy i nadbudowy bloku operacyjnego oraz przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii szpitala w makowie mazowieckim z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
Nazwa/adres obiektu:	SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
Inwestor / Zamawiający:	SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
Adres Inwestora:	ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Kryśkiewicz	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr MAZ/0149/PWOE/08	
Opracował(a):	mgr inż. Adam Zdziarski Marek Zabuski Martyna Gogacz	MAZ/0334/POOE/13	
Sprawdził:	mgr inż. Robert Bulzacki	upr. bud. w specjalności instalacyjno-elektrycznej nr MAZ/0336/PWOE/13	

Branża:	ELEKTRYCZNA	Data:	2014.09
Nazwa rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIAŁU ENERGII (Widok elewacji)	Skala:	---
Zakres opracowania:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Arkusz 2 z 2	

Numer rysunku:	Nr projektu	Kod obiektu	Stadium	Branża	Opracowanie	Etap	Numer rys.	Rewizja
	138	MBO	PW	E	ET	0	S01	0